
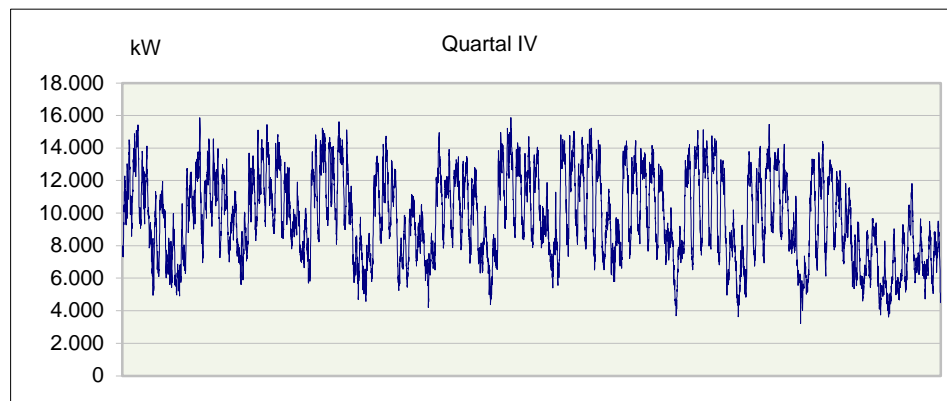
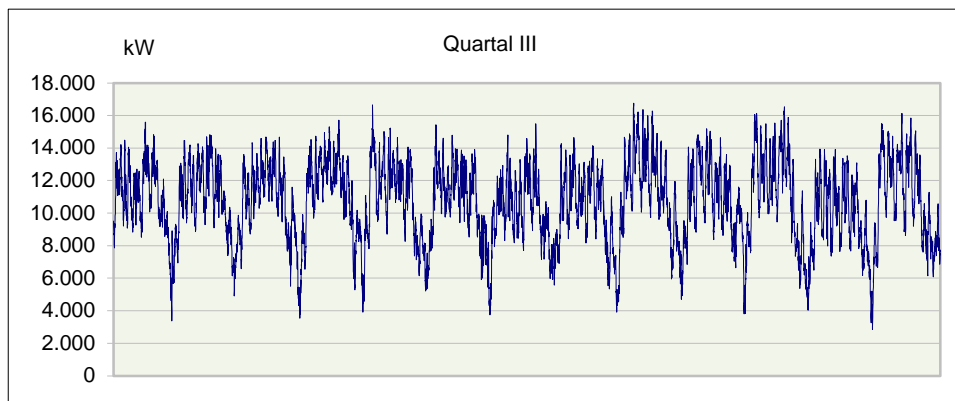
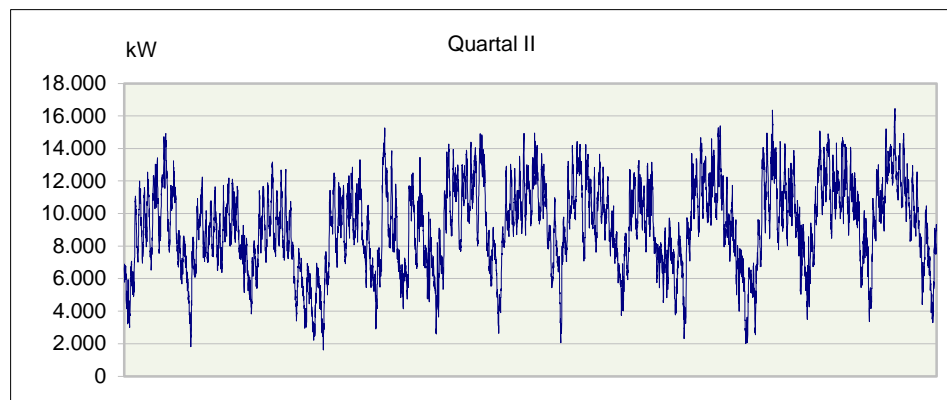


**Mittelspannung MS
Höchstentnahmelast**

**§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV
GJ 2019**

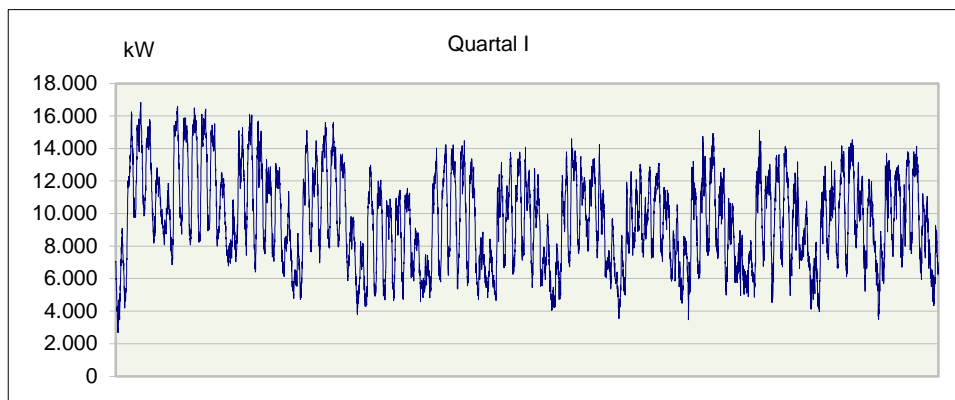

Jahresarbeit	85.915.170 kWh
Höchstleistung	16.824 kW
Datum/Zeit P _{max}	03.01.2019 17:45 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.