Photovoltaik mit Eigenverbrauch

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

Kundenanlage

Energie-
flussregler
Typ:
S
Ja
Nein

Lieferung
Bezug
Z

Ertrag
Z

Zentral NA-Schutz
Typ:
U< U>
f< f>
Ja
Nein

Fehlerstrom-
Schutzschalter
In _____A
IΔn _____mA
Ja
Nein

Überspannungs-
schutz
Ja
Nein

Erzeugungszähler
Ja
Nein

Tonfrequenz
Rundsteuer-
empfänger
TRE
Ja
Nein

6A

Energiemanagement

Vorsicherung Kunde
SLS
NH
D02
keine Absicherung

Bemessungs-
strom
_____A

Zählerplatz nach gültiger TAB
VDE-AR-N 4100:2019-4

3
Netz EVU

HAS Sicherung
NH
Diazed

Bemessungs-
strom
_____A

HAS / Freischaltstelle
nach EVU Vorgaben
TT-Netz
TN-Netz

Hauptpotential
PEN (PE)
TN (TT) – Netz

Potentialausgleich

Leitungsschutzschalter

Typ:
Bemessungs-
strom
_____A
1-phasig
3-phasig

Wechselrichter

Typ:
Nennleistung in kVA:
NA-Schutz vorhanden: Ja Nein
Einspeisung: 1-phasig 3-phasig
Phase: L1 L2 L3

Überspannungs-
schutz
Ja
Nein

PV Generator

Modul Typ:
Modulleistung in kWp:
Installierte Gesamtleistung in kWp:

weitere Wechselrichter

Ja
Nein

Anlagenerrichter:
Name:
Anschrift:
Firmenstempel:

vorherige Seite:									nächste Seite: 2	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name	Stadtwerke Zeven GmbH	Eigenverbrauch	Blattbeschreibung: Photovoltaik	Proj.-Nr.: PV mit Eigenverbrauch / Anlage: / Ort:
				Bearb.	20.03.2020	Martens				Standort / Zeichng.-Nr.: / Blatt: 1 von 2
				Gepr.						
				Norm			Ursp.	Ers.f	Ers.d	

Photovoltaik mit Eigenverbrauch

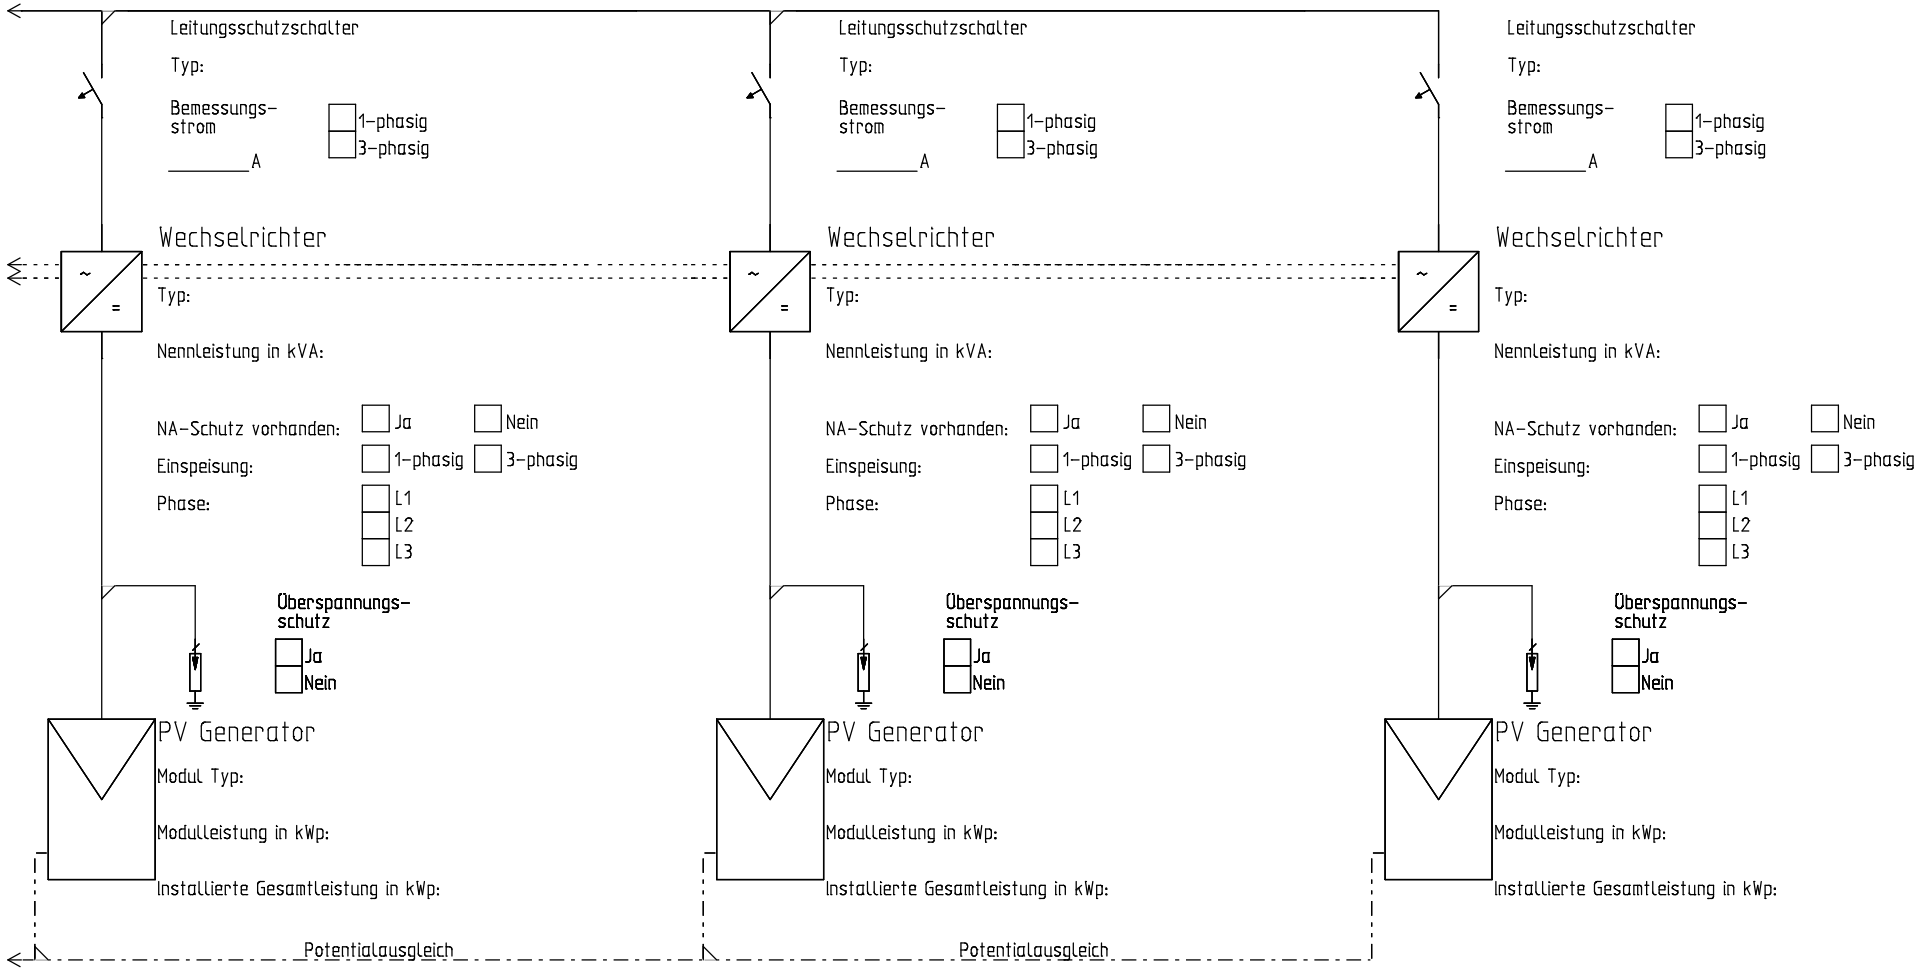

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

vorherige Seite: 1								Blattbeschreibung	nächste Seite:	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name	Stadtwerke Zeven GmbH	Eigenverbrauch	Photovoltaik	Proj.-Nr.: PV mit Eigenverbrauch / Anlage: / Ort:
				Bearb.	20.03.2020	Martens				Standort / Zeichng.-Nr.: / Blatt: 2 von 2
				Gepr.						
				Norm			Ursp.	Ers.f	Ers.d	