Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

Projekt: Fernwirkanlage Redispatch 2.0 Signalaustausch zwischen Stadtwerke- und Kundenanlage

Kunde:

Stadtwerke Zeven GmbH
Vitus-Platz 1
27404 Zeven

Anzahl der Seiten: 4

vorherige Seite:							Kunde	Projektbeschreibung	Blattbeschreibung	nächste Seite: 1	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name		Fernwirkanlage Redispatch 2.0 Signalaustausch zwischen Stadtwerke- und Kundenanlage	Deckblatt	Proj.-Nr.: Signalaustausch EZA_SAE ProConnectGate	Anlage: Ort:
				Bearb.	20.02.2026	WÜ				Standort	Zeichng.-Nr.: Blatt: 1
				Gepr.							von 1
				Norm			Urspr.	Ers.f	Ers.d		

Inhaltsverzeichnis

Zeile	Anlage (=)	Seite	Dokumentart	Beschreibung	Rev. Datum
1		1	Deckblatt	Deckblatt	
2		1	Inhaltsverzeichnis	Inhaltsverzeichnis	
3		1	Stromlaufplan	Signalaustausch zwischen FW-Analge SWZ und EZA-Steuerung	
4		2	Stromlaufplan	Signalaustausch zwischen FW-Analge SWZ und EZA-Steuerung	

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

vorherige Seite: 1

Zustand	Änderung	Datum	Name

Projekt	Datum	Name
Bearb.	20.02.2026	
Gepr.		
Norm		

Kunde

Urspr.

Projektbeschreibung: Fernwirkanlage Redispatch 2.0 Signalaustausch zwischen Stadtwerke- und Kundenanlage

Ers.f

Blattbeschreibung: Inhaltsverzeichnis

Ers.d

nächste Seite: 1

Proj.-Nr.: Signalaustausch EZA_SAE ProConnectGate

Anlage:

Ort:

Standort

Zeichng.-Nr.:

Blatt: 1

von 1

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

Fernwirkanlage SWZ

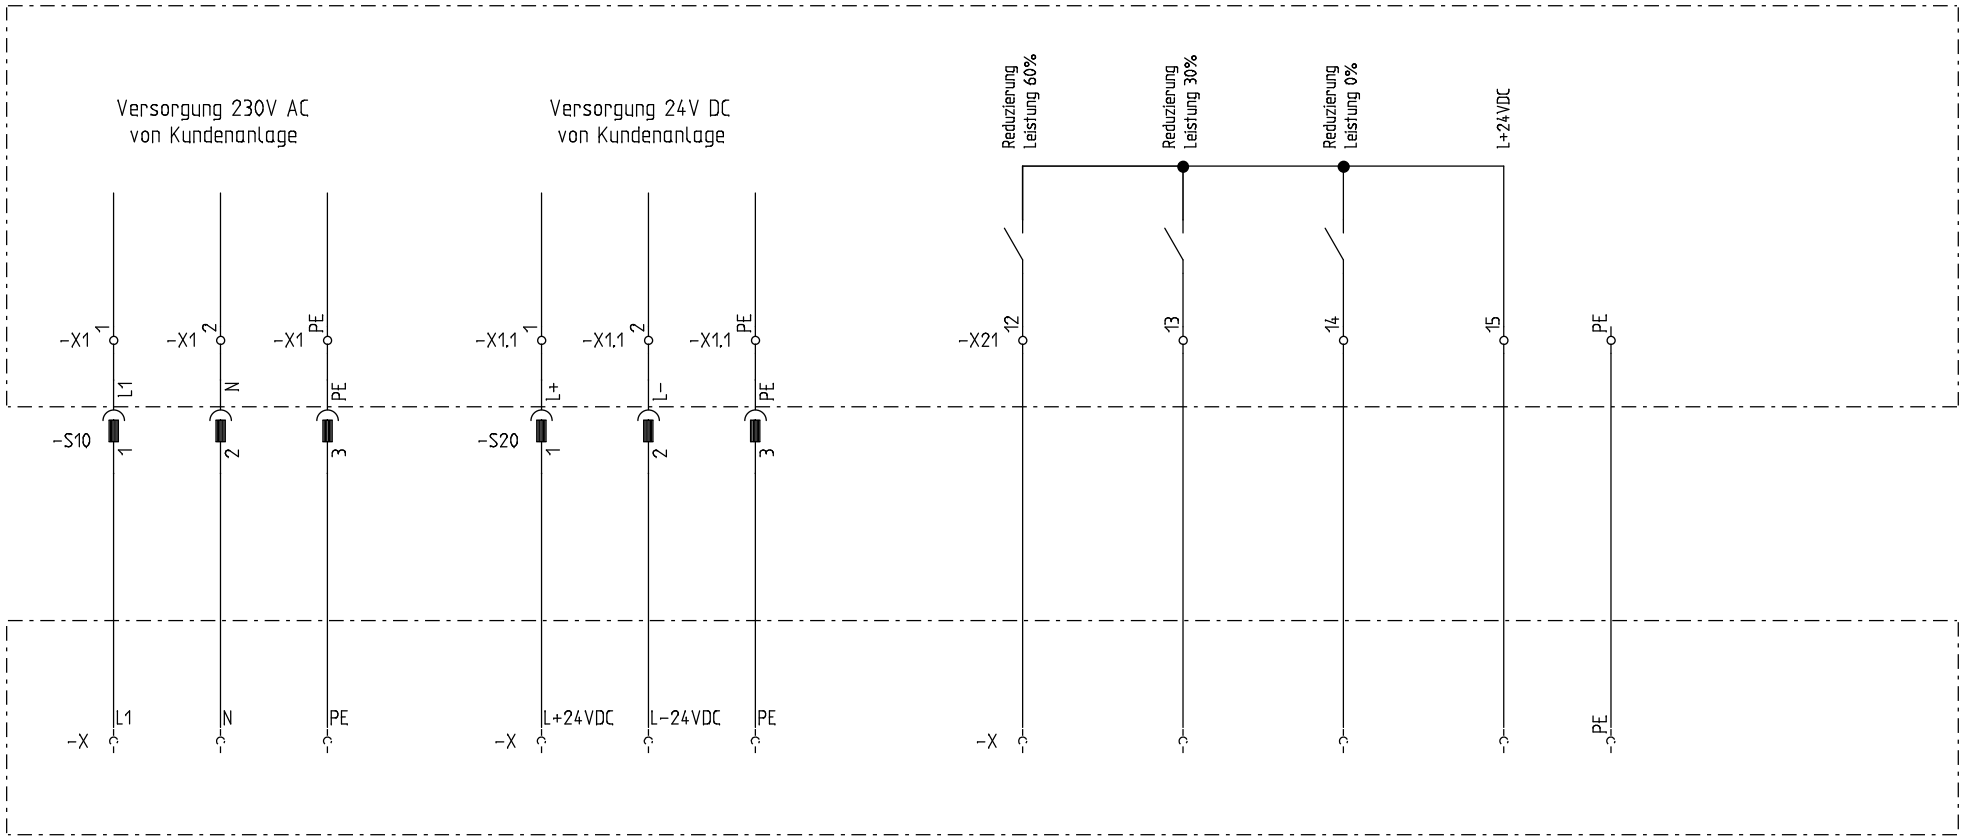

Kundenanlage

Versorgung 230V AC für Fernwirkanlage (Optional)	Versorgung 24V DC für Fernwirkanlage (Standard)	Reduzierung Leistung 60%	Reduzierung Leistung 30%	Reduzierung Leistung 0%	L+24VDC

Achtung! Nur 230V AC oder 24V DC anschließen.

Die Stecker werden zusammen mit der Fernwirkanlage durch Stadtwerke Zeven geliefert.

vorherige Seite: 1							Kunde	Projektbeschreibung	Blattbeschreibung	nächste Seite: 2	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name		Fernwirkanlage Redispatch 2.0 Signalaustausch zwischen Stadtwerke- und Kundenanlage	Signalaustausch zwischen FW-Analge SWZ und EZA-Steuerung	Proj.-Nr.: Signalaustausch EZA_SAE ProConnectGate	Anlage: Ort:
				Bearb.	20.02.2026	WÜ				Standort	Zeichng.-Nr.: Blatt: 1
				Gepr.							von 2
				Norm			Urspr.	Ers.f	Ers.d		

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

Fernwirkanlage SWZ

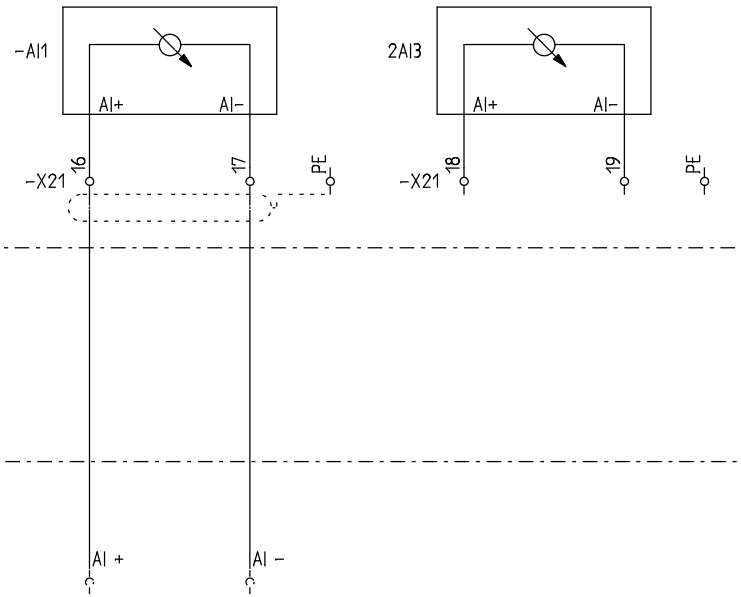

Kundenanlage

Analogeingang 4-20mA
Erzeugte Wirkleistung

vorherige Seite: 1							Kunde	Projektbeschreibung	Blattbeschreibung	nächste Seite:
Zustand	Änderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name		Fernwirkanlage Redispatch 2.0 Signalaustausch zwischen Stadtwerke- und Kundenanlage	Signalaustausch zwischen FW-Analge SWZ und EZA-Steuerung	Proj.-Nr.: Signalaustausch EZA_SAE ProConnectGate / Anlage: / Ort:
				Bearb.	20.02.2026	WG				
				Gepr.						Standort / Zeichng.-Nr.: / Blatt: 2 von 2
				Norm			Urspr.	Ers.f	Ers.d	